


Abbildung 5-1: Übersicht Standort und Untersuchungsgebiet nach TA Luft

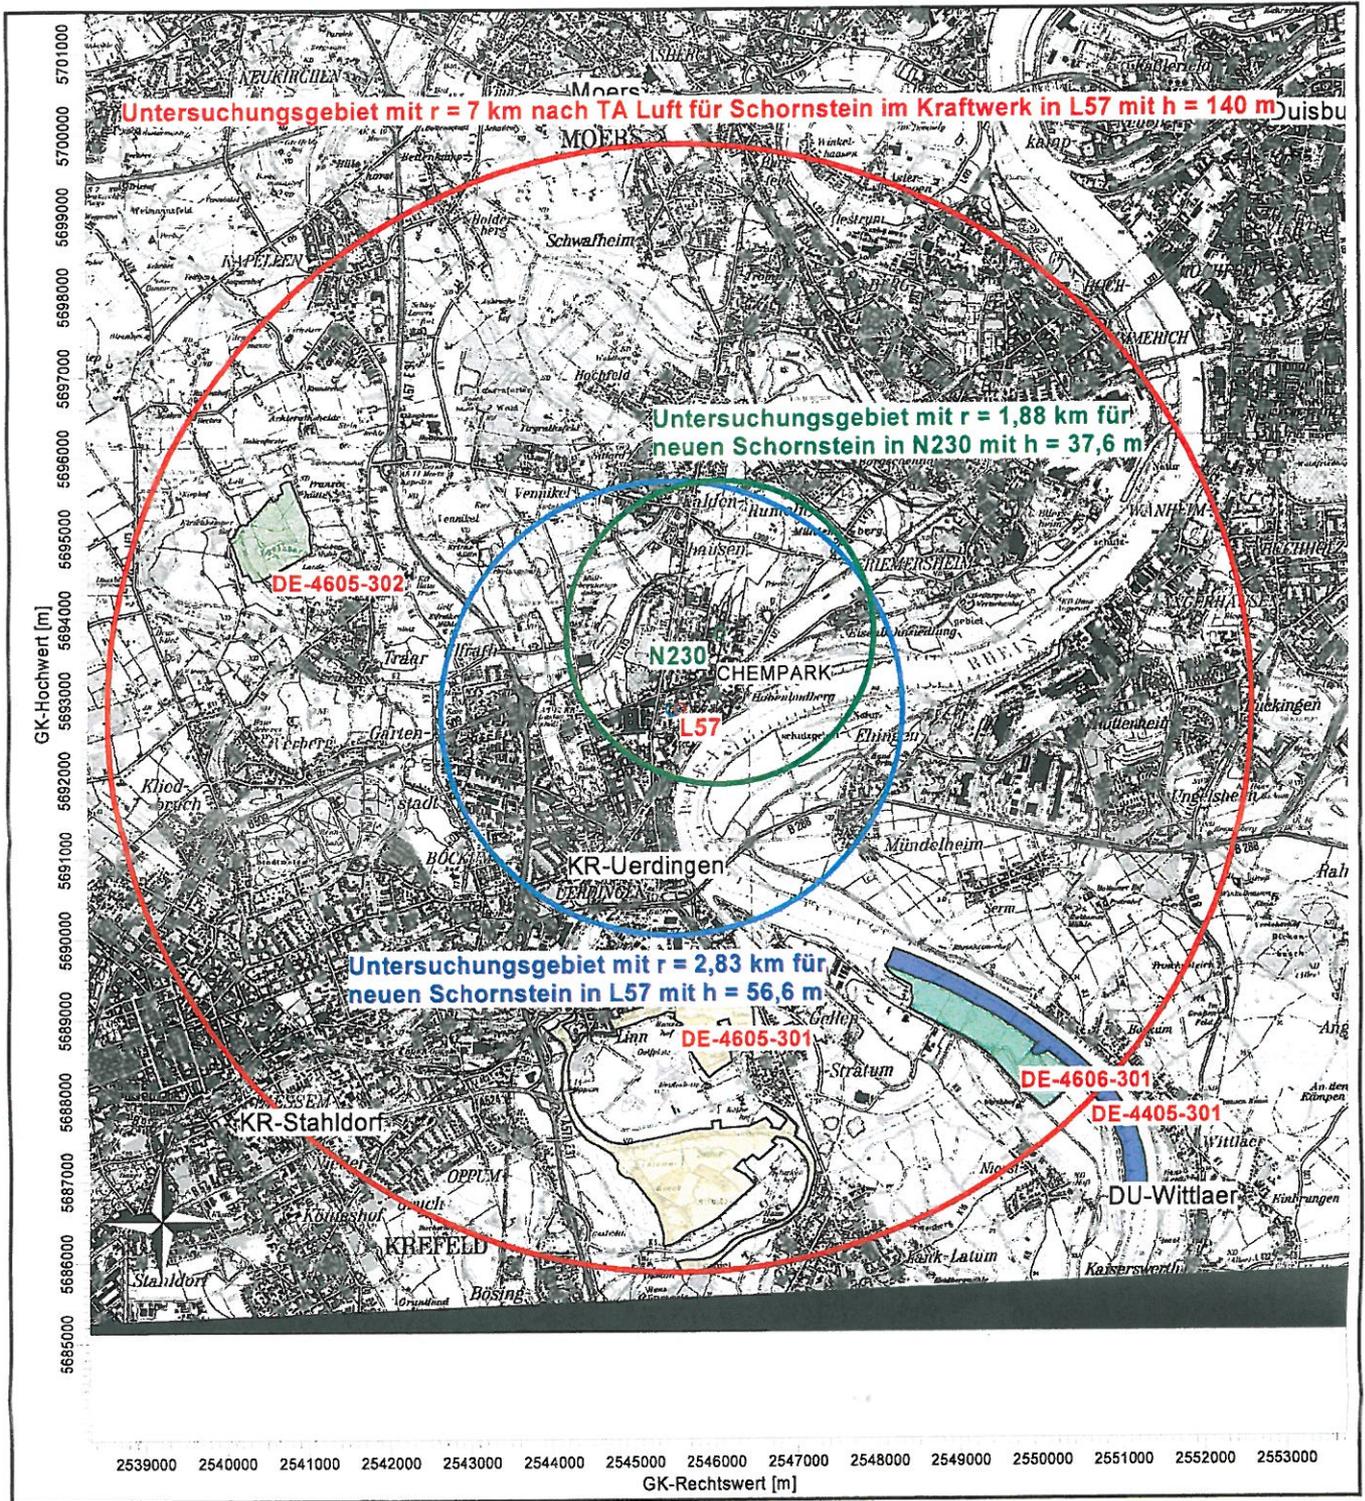

-  Standorte der Schornsteine der Kraftwerke in L57 und N230
-  Untersuchungsgebiet nach TA Luft für neuen Schornstein in L57
-  Untersuchungsgebiet nach TA Luft für neuen Schornstein in N230
-  Umhüllender resultierender Untersuchungsradius 7 km um Schornstein im Kraftwerk in L57